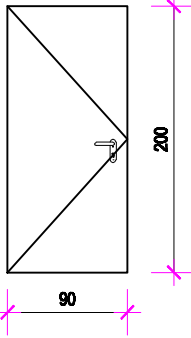
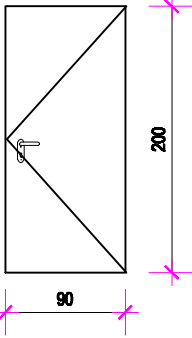
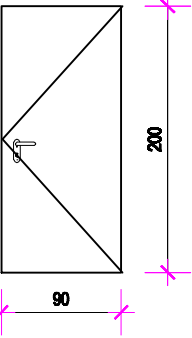


		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ					
SYMBOL		D1		D2		D3	
SCHEMAT DRZWI							
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	90		90		90	
	H	200		200		200	
WYMIAR OTWORU W ŚWIECIE MURU		97/205		97/205		97/205	
LICZBA [szt.]		_____ 1 szt. lewe		2 szt. prawe _____		1 szt. prawe _____	
OPIS		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościeżnica metalowa, kątowna, dostosowana do grubości ściany powyżej 25 cm, - drzwi w kolorze jasnoszarym, dostosowane formą i kolorem do drzwi istniejących, - drzwi wyposażone w zamek kontroli dostępu (przełożenie z drzwi istn.)		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościeżnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 20 cm, - drzwi wyposażone w zamek typowy, - drzwi w kolorze jasnoszarym lub białym, dostosowane formą i kolorem do drzwi istniejących,		- drzwi jednoskrzydłowe, pełne, standardowe, - ościeżnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany od 0,10 cm do 0,15 cm, - drzwi wyposażone w zamek typowy, - drzwi w kolorze jasnoszarym lub białym, dostosowane formą i kolorem do drzwi istniejących,	
UWAGI		- skrzydło drzwiowe po otwarciu nie może zawęzać światła przejścia		- skrzydło drzwiowe po otwarciu nie może zawęzać światła przejścia		- skrzydło drzwiowe po otwarciu nie może zawęzać światła przejścia	

- UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH POTWIERDZIĆ W NATURZE.
 2. WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIECIE MURU POTWIERZIĆ U PRODUCENTA DRZWI.
 3. SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA .
 4. DRZWI POWINNY BYĆ DOPASOWANE KSZTAŁTEM, KOLOREM, MATERIAŁEM, OKUCIAMI, KLAMKĄ itp. DO DRZWI ISTNIEJACYCH W PRZYPADNI.
 5. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO
GABINETÓW LEKARSKICH I SANITARIATU
W BUDYNKU PRZYPADNI MIEJSKIEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO "GÓRNA" w ŁODZI
ul. RZGOWSKA 170